

◆報告書：000公民館の「検査報告書」のうち報告書（不良あり）の一部です

別添様式関係（A4）

ここに整理番号有：省略

部位	番号	検査項目等	検査結果
	2 (2)	自然換気設備及び機械換気設備	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	
		1階調理室湯沸器 換気設備無し 他、同室ガスオープン 換気設備無し	

部位	番号	検査項目等	検査結果
	2(4・12)	自然換気設備及び機械換気設備・機械換気設備	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	
		1階調理室フード範囲外に ガスオープン有り 1階調理室ガスオープン併設のため 換気量不足×3箇所 他、2階湯沸室 換気量不足	

(注意)

- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
- ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

検査対象・・・1. 換気設備（機械換気のみ） 2. 排煙設備（機械排煙のみ） 3. 非常用の照明装置



1. 換気設備：無窓居室換気量測定 フード換気風量測定



2. 排煙設備：排煙機運転状況確認 排煙機運転状況確認



起動テスト



制御盤起動テスト



ブレーカー確認



風量測定



吸気風量測定



排気風量測定



排気風量測定



排気風量測定



排煙口寸法測定




3. 非常用の照明装置：点灯確認




照度測定




バッテリー確認

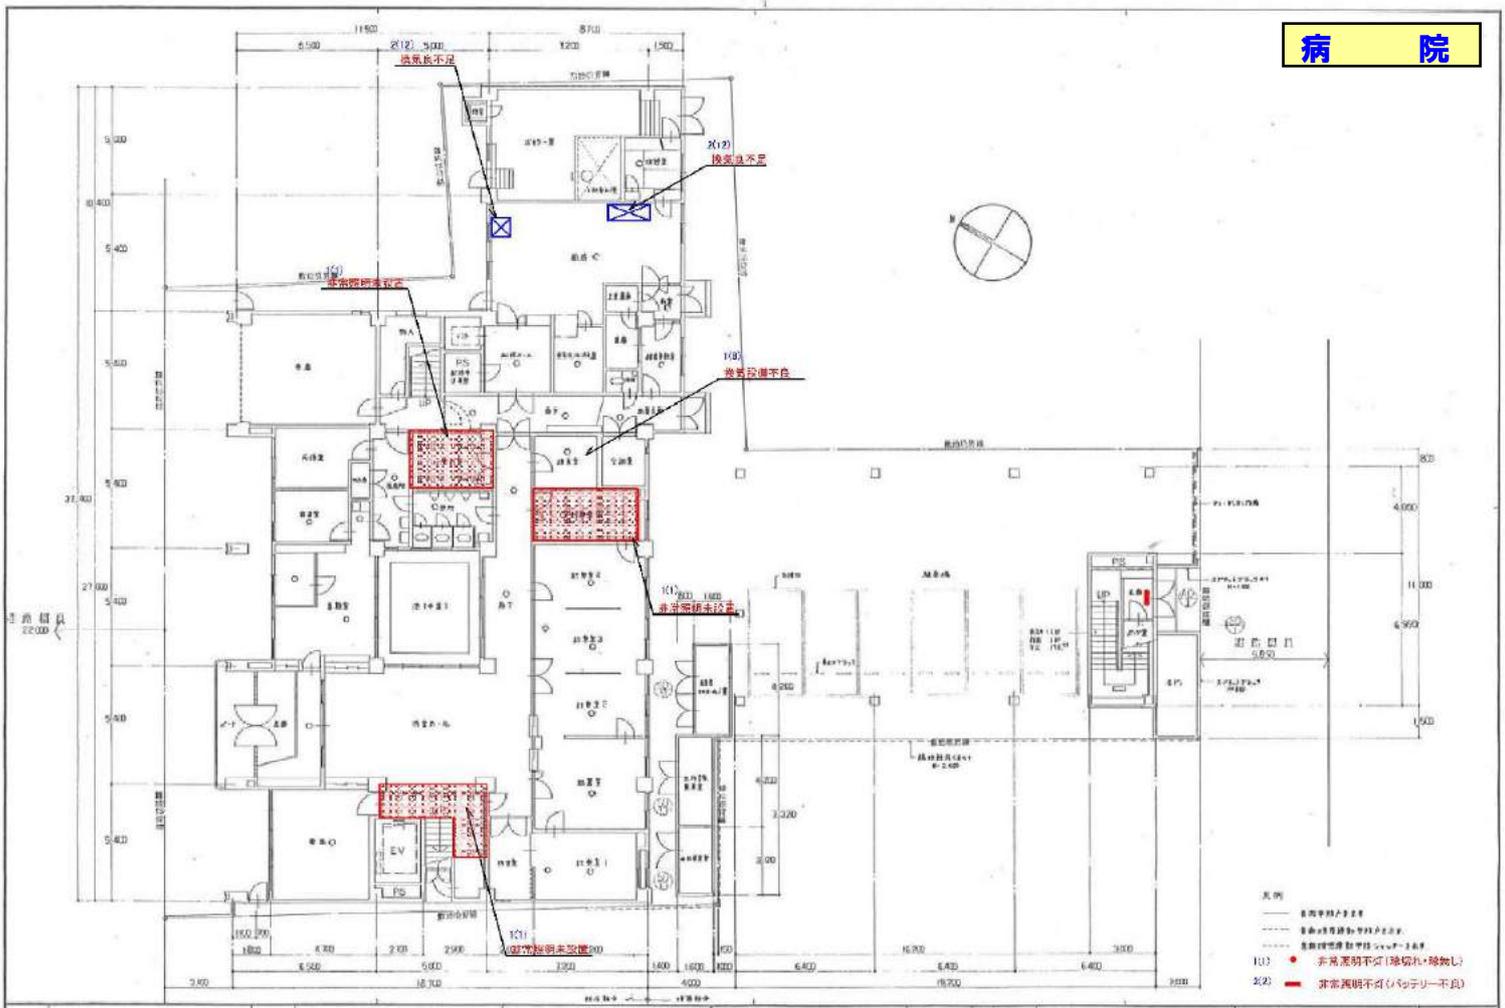

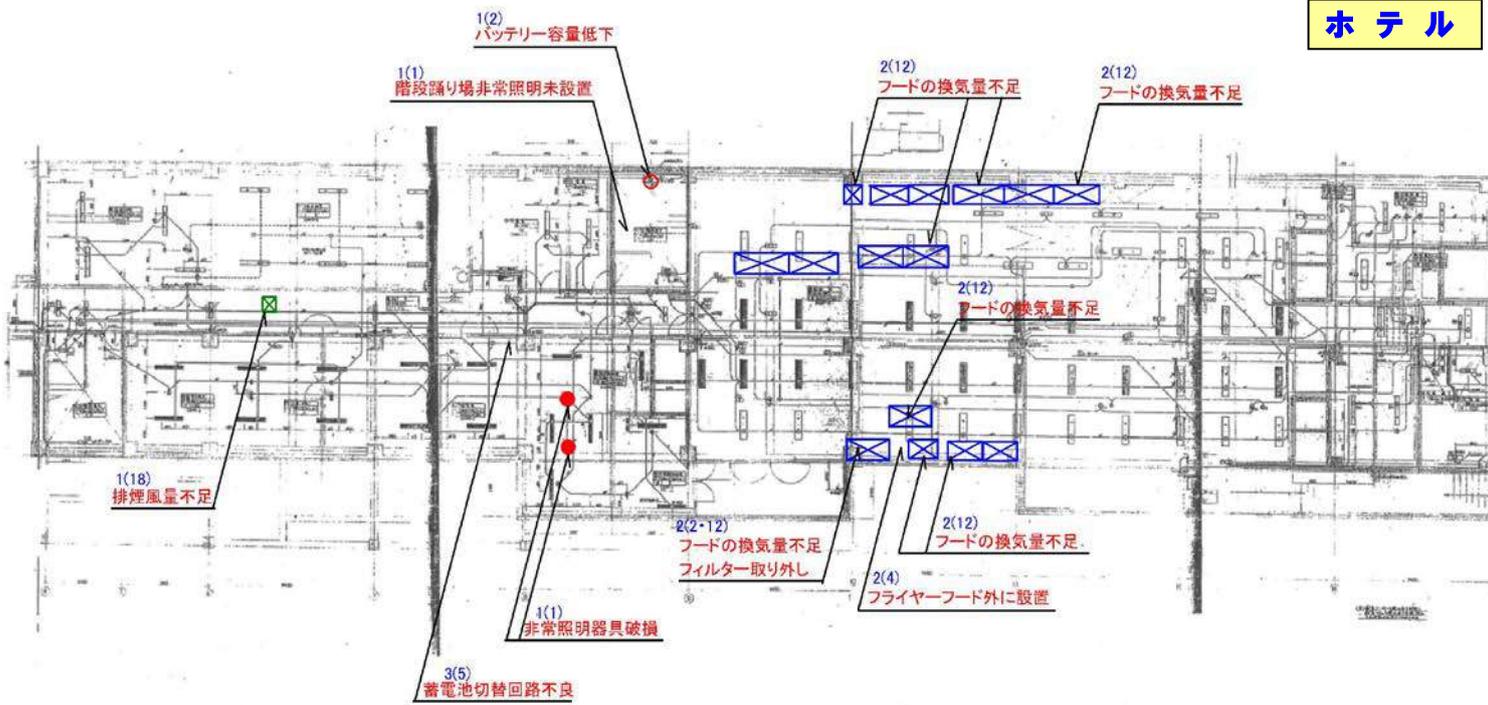

〇〇〇ホテル・B1階 設備検査

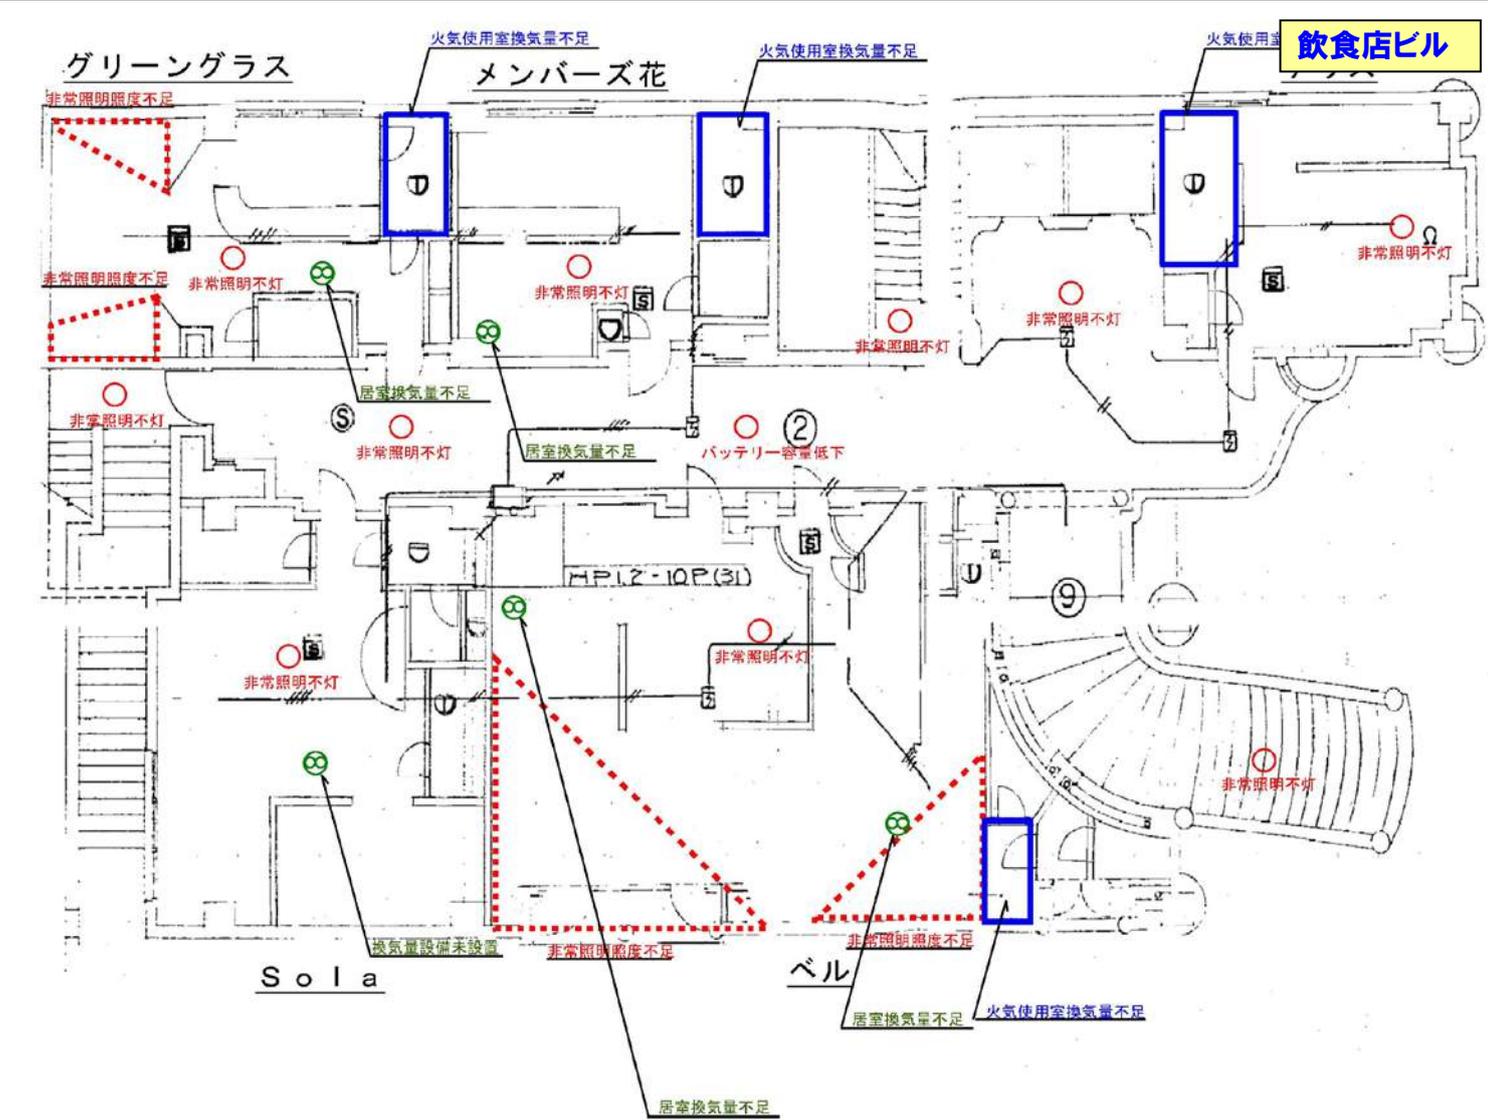

〇〇〇テナントビル 2階平面